

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Приморского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад №35 Приморского района Санкт-Петербурга

ОГРН
1027807589435

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. 85.11	ОКВЭД основной
2.	ОКВЭД дополнительный
3. и т.д.	ОКВЭД дополнительный

Форма собственности | Собственность субъектов РФ

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма | Бюджетное учреждение

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта | Заведующий | Каширская Л. В.

Телефон, факс руководителя объекта | Тел. 430-83-30,
430-60-00 | Факс 430-83-30,
430-60-00

E-mail объекта | primdou-35@mail.ru

Юридический адрес объекта | 197183 | Санкт-Петербург, улица Школьная, дом 12,
литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта | 197183 | Санкт-Петербург, улица Школьная, дом 8,
литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации | 197374 | Санкт-Петербург, улица
Савушкина, д. 83

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Глава администрации Цед Н. Г.

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации | Тел. 576-82-82 | Факс 576-82-82

E-mail руководителя вышестоящей организации | tuprim@gov.spb.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подходы к объекту, пути движения										
I										
1.1 Пути пешеходного движения										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны					Ширина пешеходных путей «К»	м	2,5 м	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	Территория жилкомсер виса
	0	0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м		Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
	0	0	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	асфальт		п. 4.1.11	
	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие			п.4.3.4, рис.Д.4	
	0	0	0	0	Предупредительное мошение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие				
1.2 Наружные лестницы										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,35-0,4	п. 4.1.12	
	0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м		0,12-0,15		
	0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м		Не менее 1,35		
	0	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
	0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.5.2.11	
	0	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.12	
	0	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие				
	0	0	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
1.3 Пандусы: стационарные										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										

		0	0	0	Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
		0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,85-0,92		
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,5		
		0	0	0	Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		п. 4.1.16	
		0	0	0	Поверхность покрытый пандуса отчётливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		п. 4.1.16	
		0	0	0	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением								
	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)								
	Название зоны				Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	Не менее 1,6		п. 5.2.21
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	Не менее 1,6		
2	Входной узел								
	(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)								
2.1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
	Название зоны				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35-0,4		п. 4.1.12
		0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,12- 0,15		
		0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	Не менее 1,35		
		0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,85-0,92		пп.4.1.14, 5.2.15
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.5.2.11
		0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие			п. 4.1.12
		0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых	наличие			

	0	0	0	0	0	Ширина «К»	М	Не менее 1,5	п. 5.2.1
3.2 Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
Название зоны									
	1	1	0	0	0	Ширина «К»	М	Не менее 0,9	п. 5.2.4
	1	1	0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	М	Не более 0,014	п. 5.2.4
	0	1	1	1	1	Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь-стена-ручка) «С»	наличие		п. 5.4.1
3.3 Внутренние лестницы									
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
Название зоны									
	1	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012
	1	0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	М	0,13 - 0,17	
	0	1	0	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	0,85-0,92	п. 5.2.15
	0	1	0	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	М	0,27-0,33	
	0	0	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие		п. 5.2.11
	1	1	0	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	М	1,4	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9
	0	0	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	М	Не менее 1,35	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
	0	0	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие		п. 5.2.9
3.4 Пандусы стационарные									
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
Название зоны									
	0	0	0	0	0	Высота одного подъема «К»	М	Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9
	0	0	0	0	0	Уклон «К»	%	Не более 1:20, (5%)	
	0	0	0	0	0	Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	Не более 1:10, (10%)	
	0	0	0	0	0	Ширина пандуса «К»	М	Не менее 1,5	п. 5.2.13
	0	0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	М	1,5	
	0	0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	М	1,5	
	0	0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	М	0,87-0,92	п. 5.2.15
	0	0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	М	0,7	п. 5.2.15

		0	0	0	0	0	0	0	0	0,27-0,33	п. 5.2.15	
	Завершение поручня длинное марша пандуса «О», «К», «С»								М			
	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	0	0	0	0	0	0	0	соответствие		п. 4.1.16	
	Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	0	0	0	0	0	0	0	соответствие		п. 5.2.14	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)											
	Название зоны											
		0	0	0	0	0	0	0	М	Не менее 1,0	п. 5.2.13	
		0	0	0	0	0	0	0	%	Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением											
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
	Название зоны											
		0	0	0	0	0	0	0	М	Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
		0	0	0	0	0	0	0	М	Не менее 1,6		
3.7	Подъемники мобильные											
	Название зоны											
		0	0	0	0	0	0	0	наличие		п. 4.1.14	
3.8	Лифты											
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
	Название зоны											
		0	0	0	0	0	0	0	М	Не менее 1,7		
		0	0	0	0	0	0	0	М	Не менее 1,5	п. 5.2.18	
		0	0	0	0	0	0	0	М	Не менее 0,95		
		0	0	0	0	0	0	0	соответствие		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
		0	0	0	0	0	0	0	соответствие		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
		0	0	0	0	0	0	0	наличие		п. 5.2.20	
		0	0	0	0	0	0	0	наличие		п. 5.2.20	
		0	0	0	0	0	0	0	наличие		п. 5.2.20	

		0	0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие		п. 5.2.20	
		0	0	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие		п. 5.5.7	
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны					Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие		п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны									
		0	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»				
		0	1	0	0	на одно рабочее место	кв.м	12	п. 7.1.13	
		0	0	0	0	на два рабочих места	кв.м	18	п. 7.1.13	
		0	0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	Не более 0,85	п. 7.1.9, рис. Д12	
		0	0	0	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие		п. 7.1.8	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны									
						Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	0,65- 0,8	п. 7.4.1, рис. Д12 п. 7.4.7	
						Ширина прохода: «К», «С»				
						около расчетно-кассового аппарата:	м	Не менее 1,1	п. 7.4.2	
						около прилавков для сервирования блюд;	м	Не менее 0,9	п. 7.4.7	
						между столами в ресторане.	м	Не менее 1,2	п. 7.4.7	
						Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	Не менее одного места	п. 7.4.6	
						Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.	Не менее 3,0	п. 7.4.6	
						Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие		п. 7.4.3	

4.4 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов						
Название зоны				М	От 0,9 до 1,2 для детей 0,5 Не менее 2,0	п. 7.5.12 п. 7.5.14
	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»					
	Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»			М		
	Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»			наличие		
	Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»			соответствие		п. 7.5.12
	Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»			соответствие		п. 7.5.13
	Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)			кв. м.	Не менее 3,8	п. 7.5.17
	Проход между скамьями в общих раздевалных «К»			М	Не менее 1,8	п. 7.5.16
4.5 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений						
Название зоны				М	Не менее 0,9	п. 7.6.7
	Пандус для подъема на сцену: ширина «К»			М		
	Пандус для подъема на сцену: уклон «К»			%	8	п. 7.6.7
	Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»			М	0,7	п. 7.6.7
	Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»				0,9	п. 7.6.7
	Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»			соответствие		п. 7.6.2
	Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»			наличие		
	Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»			наличие	не менее 5 %	п. 7.1.11
	Индивидуальный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства			соответствие		п. 7.1.12
				наличие		п. 7.1.12

		0	0	0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м	1,35	п.5.3.6	
5.3	Кабины душевые закрытые										
	Название зоны										
	0	0	0	0	0	0	Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»	соответствие			
	0	0	0	0	0	0	Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие		п.5.3.5	
	0	0	0	0	0	0	Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С»	соответствие			
	0	0	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие		п. 5.3.5	
	0	0	0	0	0	0	- ручным душем	наличие			
	0	0	0	0	0	0	- настенными поручнями	наличие			
	0	0	0	0	0	0	- краном с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие		п. 5.3.9	
	0	0	0	0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1	
	0	0	0	0	0	0	Глубина «К»	м	Не менее 1,8		
	0	0	0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие		п. 5.3.6	
	0	0	0	0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м	1,35	п.5.3.6	
	0	0	0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	Не менее 2,4	п.5.3.8	
	0	0	0	0	0	0	То же, без скамей «К»	м	Не менее 1,8		
	0	0	0	0	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»	наличие		п.5.4.1	
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами										
	Название зоны										
	0	0	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	Не более 0,48	п.5.3.5	

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МПН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующие. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированной организации, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:

Зам. зав. по АХР


Зинатуллина Н. А.

«12» ноября 2018г.

Должность

ФИО

(подпись)

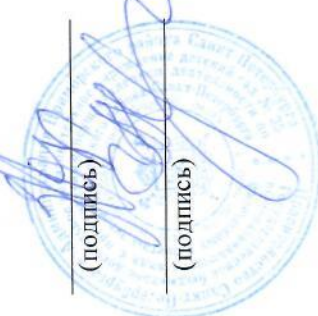

телефон

430-83-30

Заведующий

Каширская Л. В.

«12» ноября 2018г.

Согласовано:

Должность руководителя обследованного

ФИО

(подпись)

телефон

430-83-30